

## GWGJ智能 PDU 产品介绍

### 产品概述

GWGJ智能 PDU 是一款主要针对机房用电环境的新一代智能电力分配管理单元。增加了传统 PDU、PDU 设备所不能提供的智能管理控制模块和控制芯片，并通过以太网、RS485、RS232 等通讯方式与GWGJ物联网平台进行连接，达到远程控制和计划管理的效果。GWGJ智能 PDU 能够基于单路或整个机柜实现能耗统计、电压、电流监控等功能，并通过远程控制系统实现对用电设备的供电进行查询、连通、断开或重启等功能，为计算机系统的稳定、安全、绿色运行提供了技术保障。

### 产品特点

#### 节能减排

Ø 能源监控 GWGJ智能 PDU 可以测量每个电路的输入电压与电流，并以瓦或者千瓦为单位，计算出使用功率，也可以用来计算总能源使用情况，实现对机房所有用电设备的能源使用情况进行有效的监测。

Ø 节能控制 GWGJ智能 PDU 可以通过判断整个 PDU 的功率，以及每个插口的使用情况，合理安排用电设备部署位置，高效调节空调送风口的开启与关闭，另外可根据客户情况将机柜里不需要的交换机、路由器、防火墙等设备进行断电操作，实现高效的节能减排

#### 统计分析

Ø 统计分析 GWGJ智能 PDU 可以通过以太网接口或 RS232

接口与GWGJ物联网平台进行对接，实现对工作状态进行监测和管理，如 PDU 的总电源，端口输出电流、电压、功率因素，端口开关状态以及温湿度等，更好的管理相关电源设备，确保供电系统的稳定性。

### 供电安全

Ø 供电安全 GWGJ智能 PDU 可以对机柜的电流、电压、功率进行监控预警，防止过流、过压、过载的危险，还可以根据实际情况自行设定总负载的安全阈值，当 PDU 的总电流超出设定的阈值时，进行电力事故预警，避免 PDU 的负载超出其可承载的范围，进一步提升机房用的的安全等级。

### 远程控制

远程控制 GWGJ智能 PDU 可以被GWGJ物联网云平台统一管理和访问，解决原来单独供电无法管理的难题，实现对数据内所有的 PDU进行分组管理，权限管理，数据报告生成等。 当出现服务器蓝屏、开机卡死，是没办法远程软重启的，唯一只能硬重启智能 PDU 可以实现这个功能

## GWGJ智能 PDU 系列 产品使用手册

### 1. 说明

- 打开包装箱；
- 取出 PDU，检查机器是否完好；
- 仔细核对产品清单，有问题请及时联系我们；
- 尊敬的用户、使用 PDU 前，请用户仔细阅读说明书，按照说明书操作
- 我公司系统软件与程序转换软件提供免费升级
- 关于售后，我司提供免费远程指导服务，如需上门，请联系我们。

## 2. 产品清单

编号	名称	数量	单位	备注
1	PDU	1	台	-
2	挂耳	2	个	
3	螺丝	1	包	-
4	说明书	1	本	-
5	合格证	1	个	-

		参数	备注
型号			
输入插座	8位新国标10A（可自选）		
每路最大输出	10A		
温湿度传感器	最多3个		
校时	支持网络自动校时，本地校时		
尺寸	44.4*4.4*12cm		不含挂耳
外壳颜色	黑沙		
电线规格	2.0平方		
长度	1.8米		
输入电压范围	200-240V		
额定电流	16A		
工作频率	50-60 Hz		
接口	232 485 TCP		
支持外设	2路门禁，1路烟感，1路水浸		
工作温度	-10-40 摄氏度		
外接干接点	4个		
操作记录	1000条		
报警记录	1000条		
支持协议	SNMP TELNET MQTT 485 DHCP NTP TCP		
IP协议	IPV4		
顺序上下电	自定义1-199秒		
断电状态保持	开机启动，不启动，保持断电前的状状		
面板	OLED 显示		
标签	可更换式		
通断控制	每位单独控制		
电流采集	每位电流采集		
程序升级	在线升级 或者TFTP升级		
网络接品	10/100网络自适应		
485级联	最多128台		
电压	分辨率	0.1V	
	精度	， +-1%	
	量程	100-260V	
电流	分辨率	0.1A	

电压	分辨率	0.1V	
	精度	, +-1%	
	量程	100-260V	
电流	分辨率	0.1A	
	精度	,+- 1%	
	量程	43846	
电量	分辨率	1W	
	精度	,+- 1%	
	量程	,99999KW/H	
温度	分辨率	0.1C	
	精度	, +-0.1%	
	量程	, -20-60度	
报警方式	邮件, 本地记录		
输出指示灯	每位输出指示灯		
显示	OLED 显示		
报警	最低, 接近, 超过		
支持 浏览器	chmore 火狐IE9.0以上		
开关方式	网页, 手动, 协议		
AUTO PING	支持最多8路		
定时	最多支持64组		
定时模式	指定时间, 每天, 每周, 每月		
语言支持	自动切换中文, 英文		

### 3. 保修

- 质保范围，PDU 主体
  - 质保期限：自用户购买之日起，十二个月
  - 如果收到本产品有问题，请及时联系我们，请勿自行修理，以免损坏机器，失去保修资格
  - 在保修期之内，发来的运费由用户承担，发回的运费由我们承担
- 如有以下原因引起的故障，在保修期内实行有偿维修
- 不正确操作或未经允许自行拆卸修理及改造所引起的问题
  - 超出标准规范，过压，过流，过载
  - 购买后碰撞或放置不当（如进水等）造成的问题
  - 在不符合本说明书要求的环境下使用所产生的故障
  - 因电压接错或电压不稳引起的控制箱损坏
  - 因地震，火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒引起的故障

### 4. 常见问题处理

- 为什么网络不通？  
检查料网线是否插好，是否接触不良
- 为什么网口灯不亮  
检查网线是否按标准 568B 接通
- 为什么 PING 不通  
检查你的网络是不是同一个 IP 段。192.168.1.x

➤ 默认的 IP 址是多少?

➤ 默破是 DHCP

➤ 初始密码是多少

(1) 用户名密码小写 admin

## 5. 联系我们

联系电话：13926545581 0755-28377393

QQ: 753545581

邮箱：sztpers@126.com

网址：http://www.sztpers.online

## 目录

## 6. 面板介绍


### 6.1 面板说明

### 6.2 面板插座引脚介绍

### 6.3 显示内容

## 系统登录


### 3 面板说明

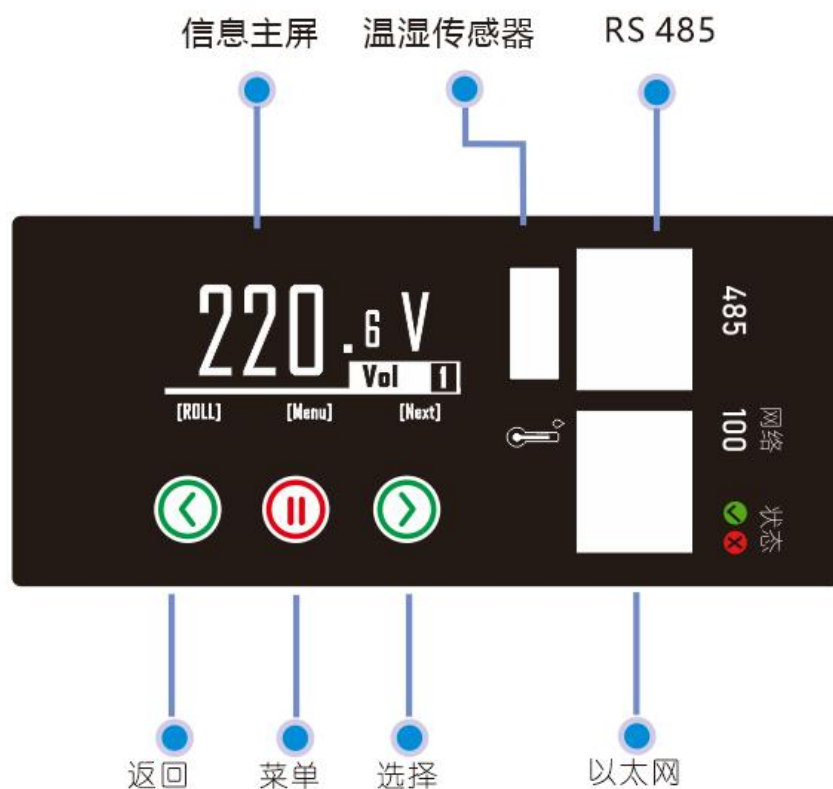

3.1 按钮 3 个物理按钮、1\*以太网、1\*RS485、1\*USB 接温湿度传感器

以太网		RS 485 引脚	
1	RX-	1	
2	RX+	2	
3	TX-	3	
4	空	4	RX TTL
5	空	5	TX TTL
6	TX+	6	GND
7	485+A	7	485+A
8	485+B	8	485+B

### 3.2 屏幕显示

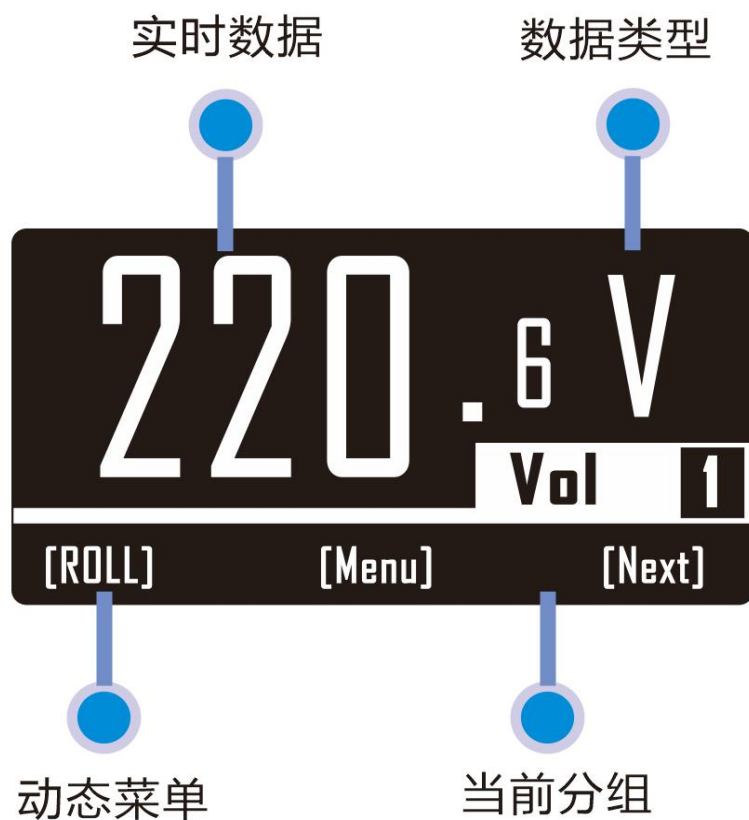

### 3.2.1 屏幕分 4 个区

分别为实时数据、数据类型、动态菜单、当前分组

#### 数据类型

Voltage 电压

Current 电流

Power 功率

Energy 电量

Temp 温度

Hump 湿度

### 3.2.1 显示内部

电压显示/电流/功率显示



温度/湿度/电量显示



单元电流/工作状态/手动开关




空调设置，参数及型号




IP 地址查看、及设置




PDU 名称，系统版本，时间查看

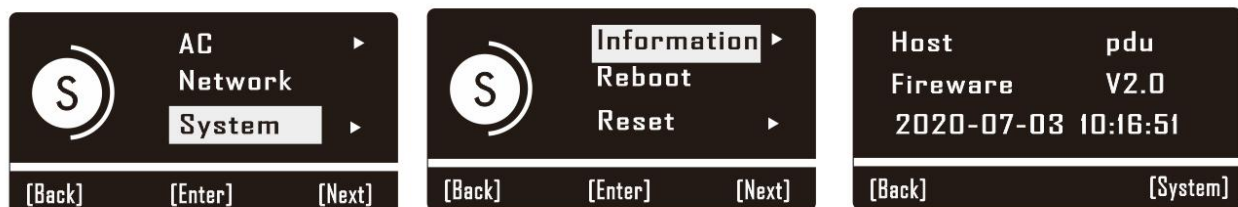

系统重启

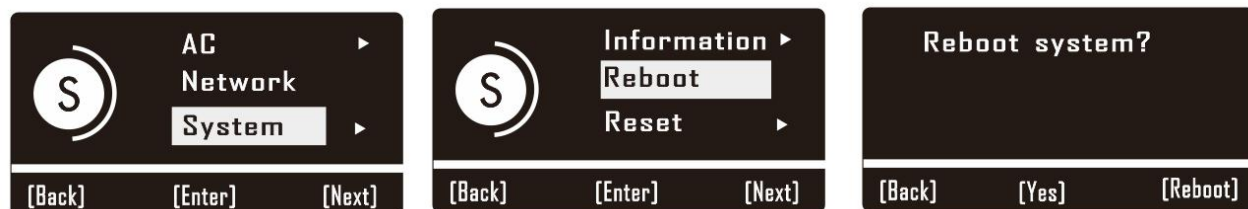


系统出厂设置，要按 3 次 Yes

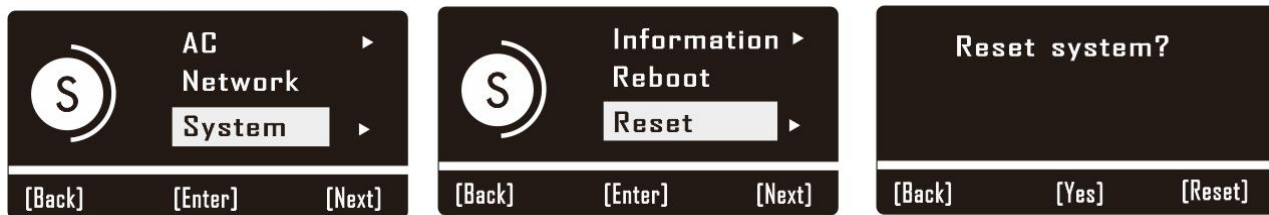

## 网页

### 1，登录

1.1 在浏览器输入 http://ip IP 默认为 DHCP \*请查看路由器是否开启 DHCP 服务。

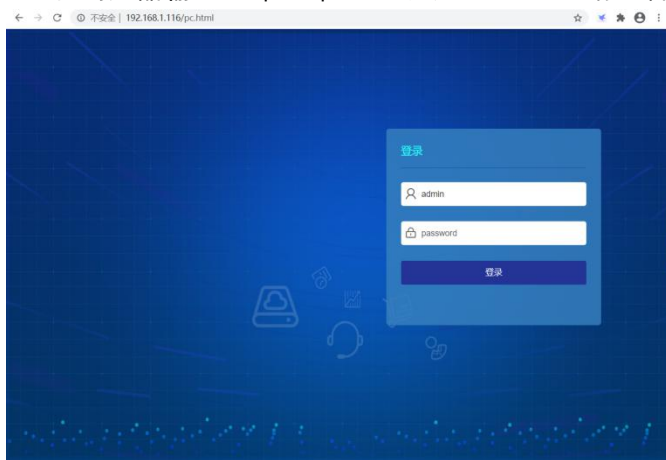

1.2 输入用户名及密码默认小写 admin

1.3 点击登录

## 菜单介绍

### 首页

## 控制

插座

空调

## 触发器

触发器总览

电压触发

电流触发

电量触发

温度触发

定时触发

网络连接触发

lo 触发器


## 设备

....设备组

....设备单元

- ...设备参数
- ...设备扩展
- ...前面板
- 服务**
  - ...WEB
  - ...TELNET
  - ...SNMP
  - ...物联网
  - ...设备云
  - ...反向代理
  - ...邮件发送服务
- 维护**
  - ...网络
  - ...时间
    - 管理密码
    - 固件升级
  - ...恢复出厂设置
  - ...设备重启
  - ...系统
  - ...信息
    - ...报警日志
    - ...操作日志
    - ...关于设备

## 首页介绍

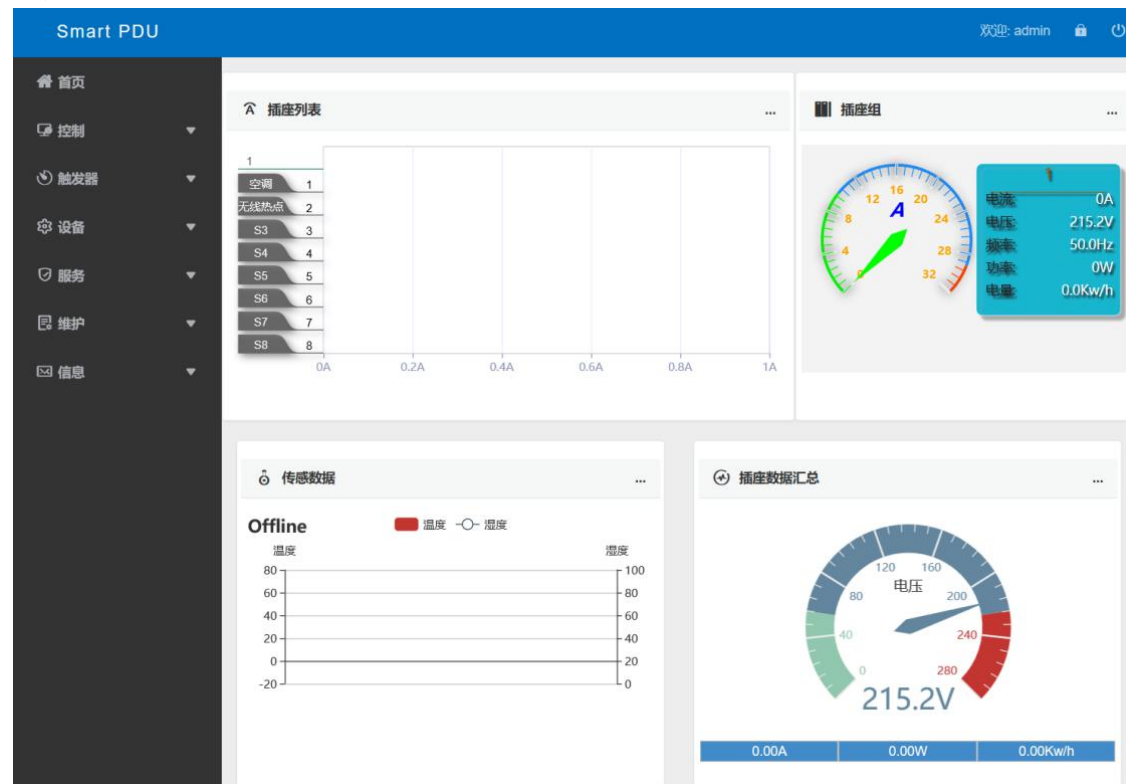

- 1.插座列表为单元动态实时电流显示，
- 2.插座表现仪表盘为组电压、电压、功率、电量实时数据
- 3.传感数据，为当前温湿度数值 \*可扩展 3 组数据
- 4.插座数据汇总，为当前所有组的数据总和（电压为平均值）
- 5.io status 为当前扩展 IO 状态（选购模块）支持 2 路门禁，1 路水浸，1 路烟感，4 路 io
- 6.服务状态 为当前 CPU 所占用资源

## 2) 控制介绍



### 2.1 dev-1 为当前组标识

#### 2.1.1 显示当前组的实时工作情况

#### 2.1.2 全开，全关，控制当前组单元的开及关

### 2.2 端口信息

#### 2.2.1 <sup>1</sup> 为物理单元的标识号

#### 2.2.2 当前单元的图标\*可更换参考 5 章

#### 2.2.3 0.0A 当前单元的工作电流

#### 2.2.4 0.0W 当前单元的实时功率

#### 2.2.5 N/A 当前单元的总电量 NA 表示没有该功能



2.2.6 当前设备状态，单击状态为相反



2.2.7 单击+ 显示下滑菜单

重启  
延时开  
延时关

2.2.7.1 当前单元端口开关扩展功能，重启、延时开、延时关

## 2.3 全局状态

全开	全关	228.20V	0.00A	0.00W	0.90Kw/h
----	----	---------	-------	-------	----------

2.3.1 全局所有分组单元，全部打开

2.3.2 全局所有组单元，全部关闭

2.3.3 全局所有分组，平时电压

2.3.4 全局所有分组总电流

2.3.5 全局所有分组总功率

2.3.6 全局所有分组电量总和

## 2.4 空调控制（该功能为外置选购传感器）

控制介面





2.4.1 当前空调传感器的 温度、湿度

2.4.2 空调控制功能按钮

### 3) 触发器

#### 3.1 触发器总览

V -- 电压	> -- 高于	ALT -- 报警
A -- 电流	< -- 低于	DRST -- 延时重启
P -- 功率	~ -- 接近	DOFF -- 延时关
E -- 电量	=> -- 网络连接	DON -- 延时开
C -- 温度	=! -- 网络断开	RST -- 重启
N -- 网络	^ -- 开关量触发	OFF -- 关
I -- 开关量		ON -- 开
		NTH -- 无动作

##### 3.1.1

3.1.2 详细记录单元端口正在使用中的触发器

#### 3.2 电压触发器

电压触发						
设备组	描述	条件	阈值	RD-value	动作	参数
dev-1	低于	禁用				<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
dev-2	低于	禁用				<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
dev-3	低于	禁用				<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>

注,电压触发器以组为单位。

##### 3.2.1 电压触发器设置点击修改

电压触发

设备组

dev-1

描述

低于100V

条件

低于

阈值

100

回差

2

动作

开

参数

☒全部

☒1.S1 ☒2.S2 ☒3.S3 ☒4.S4 ☒5.S5 ☒6.S6 ☒7.S7 ☒8.S8

保存

取消

3.2.1.0 【设备组】 本组的命名

3.2.1.1 【描述】 自定义输入

3.2.1.2 【条件】 参数为“禁用”“低于”，“接近”，“超过”

3.2.1.3 【阈值】 输入设定值

3.2.1.4 【回差】 输入整数 假设定为电压为 250V 触发。回差为 2 当电压大于 250v 触发，电压低于 248V 解除触发

3.2.1.5 【动作】 动作为“开”、“关”，“重启”，“延时开”，“延时关”，“报警”

3.2.1.6 【参数】 单元端口，及“空调动作”

### 3.3 电流触发器

参考电压触发器

**电流触发**

**设备组**  
dev-2

**描述**  
lower

**条件**  
高于

**阈值**  
10  
Field must not be empty

**回差**  
0  
Field must not be empty

**动作**  
无动作

[保存](#) [取消](#)

3.3.1.0 【设备组】 本组的命名

3.3.1.1 【描述】 自定义输入

3.3.1.2 【条件】 参数为“禁用”“低于”，“接近”，“超过”

3.3.1.3 【阈值】 输入设定值

3.3.1.4 【回差】 输入整数 假设定为电流为 10A 触发。回差为 2 当电流大于 10 触发，电流低于 8A 解除触发

3.3.1.5 【动作】 动作为“开”、“关”，“重启”，“延时开”，“延时关”，“报警”

3.3.1.6 【参数】 单元端口，及“空调动作”

### 3.3 电量触发器

#### 3.3.1 参考电压触发器

[www.sztp.rs.online](http://www.sztp.rs.online) 本说明书解释权归深圳特普瑞斯科技有限公司 版权所有 翻录必究

### 3.4 温度触发器

#### 3.4.1 参考电压触发器

### 3.5 定时触发器

注本定时列表最多为 68 组

#### 3.5.1 定时器的列表

定时触发					
标识	描述	条件	阈值	动作	参数
1	timer1	禁用			<div>修改</div> <div>复制</div>

##### 3.5.1.1 点击修改

定时触发 1

描述

timer1

条件

每周

阈值

00

:

00

:

00

☐星期日 ☐星期一 ☐星期二 ☐星期三 ☐星期四 ☐星期五 ☐星期六

动作

无动作

保存

取消

##### 3.5.1.2 【描述】time1 自动命名

##### 3.5.1.3 【条件】循环模式“禁用”，“指定时间”，“每天”，“每周”，“每月”

##### 3.5.1.4 【阈值】定时的时间

3.5.1.5 【动作】动作为“无动作”“开”、“关”，“重启”，“延时开”，“延时关”，“报警”

3.5.1.6 【参数】单元端口，及“空调动作”

### 3.6 网络链接触发

注网络链接最多为 8 组

网络连接触发					
...	描述	条件	阈值	动作	参数
1	ping1	禁用			<button>修改</button> <button>复制</button>

3.6.1 点击修改 添加新组点复制

网络连接触发 1

描述

ping1

条件

网络连接

阈值

动作

无动作

保存取消

3.6.1.2 【描述】ping1 自动命名

3.6.1.3 【条件】循环模式“禁用”，“网络链接”，“网络断开”，“每周”

3.6.1.4 【阈值】输入 IP 或者 域名 注（使用内网，尽量不要设成域名）

3.6.1.5 【动作】动作为“无动作”“开”、“关”，“重启”，“延时开”，“延时关”，“报警”

### 3.5.1.6 【参数】单元端口，及“空调动作”

## 3.7 IO 触发器

IO 触发器有 8 组（请选择官方的传感器，非官方的指定传感器有可能损坏 PDU）

IO触发器				
...	描述	条件	动作	参数
1	Guard1	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
2	Guard2	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
3	Soak	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
4	Smoke	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
5	IO1	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
6	IO2	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
7	IO3	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>
8	IO4	禁用		<a href="#">修改</a> <a href="#">复制</a>

#### IO触发器 1

描述

Guard1

条件

io up

动作

关

参数

☐全部

☐1.S1 ☐2.S2 ☐3.S3 ☐4.S4 ☐5.S5 ☐6.S6 ☐7.S7 ☐8.S8 ☐9.S9 ☐10.S10 ☐11.S11 ☐12.S12 ☐13.S13 ☐14.S14 ☐15.S15 ☐16.S16 ☐17.S17 ☐18.S18 ☐19.S19 ☐20.S20 ☐21.S21 ☐22.S22 ☐23.S23 ☐24.S24 ☐1.Air Conditioner

[保存](#) [取消](#)

3.7.1.1 【描述】 自动编号 不能修改

3.7.1.2 【条件】 “io up” “io down” 分别代表 “上沿触发”， “下沿触发”

3.7.1.3 【动作】 动作为 “无动作” “开”、“关”， “重启”， “延时开”，  
“延时关”， “报警”

3.7.1.4 【参数】 单元端口， 及 “空调动作”

## 4 设备

### 4.1 设备组

【标识】 系统生成

【类型】 系统生成

【描述】 组名称 可修改

【总线地址】 系统内部硬件地址码， 请勿改

【单元数量】 系统内部硬件配置 ， 请勿改

【全开模式】 设定全开的单元端口顺序

【全关模式】 设定全关的单元端口顺序

注 （修改本菜单要重启）

设备组								
标识	类型	描述	总线地址	单元数量	全开模式	全关模式	禁用	
1	插座	dev-1	1	8			否	修改
2	插座	dev-2	2	8			否	修改
3	插座	dev-3	3	8			否	修改
4	温控	Temperature	100	4			否	修改
5	开关量	IO	100	8			否	修改

 为保证系统正常工作，在修改过本页面的配置项后，需要重新启动设备!

设备重启

#### 4.1.1 设备组修改

设备组 1

类型

插座

禁用

否

描述

A相

单元数量

8

总线地址

1

硬件设置

电量清零

执行

全开模式

按升序依次动作

全开间隔

1

全关模式

按降序依次动作

全关间隔

1

保存 取消

【类型】系统识别

【禁用】是否启用该组（不建议修改）

【描述】可按实际需要按更改，最多字符 5 个中文字

**【单元数量】** 系统识别，（不建议修改）系统会可能出错

**【总线地址】** 系统识别，（不建议修改）系统会可能出错

**【硬件设置】** 电能清零（设置该功能会清除电量记录）

**【全开模式】** 设定全开的单元端口顺序 按实际需要进行修改，默认是同时




















**【全开间隔】** 每个单元端口开启时间间隔

**【全关模式】** 设定全关的单元端口顺序按实际需要进行修改，默认是同时

**【全关间隔】** 每个单元端口关闭时间间隔

## 4.2 设备单元

### 单元列表

设备单元							
标识	类型	设备组	图标	描述	重启间隔	延时间隔	
1	插座	dev-1		S1	1	1	修改
2	插座	dev-1		S2	2	2	修改
3	插座	dev-1		S3	3	3	修改
4	插座	dev-1		S4	4	4	修改
5	插座	dev-1		S5	5	5	修改
6	插座	dev-1		S6	6	6	修改
7	插座	dev-1		S7	7	7	修改
8	插座	dev-1		S8	8	8	修改
9	插座	dev-2		S9	9	9	修改
10	插座	dev-2		S10	10	10	修改
11	插座	dev-2		S11	11	11	修改
12	插座	dev-2		S12	12	12	修改
13	插座	dev-2		S13	13	13	修改
14	插座	dev-2		S14	14	14	修改
15	插座	dev-2		S15	15	15	修改
16	插座	dev-2		S16	16	16	修改
17	插座	dev-3		S17	17	17	修改
18	插座	dev-3		S18	18	18	修改
19	插座	dev-3		S19	19	19	修改

设备单元


类型

插座

设备组

dev-1

图标



空调

Field must not be empty

描述

空调

重启间隔

1

延时间隔

1

开机启动

启动

Start Up Delay

1

保存

取消

【类型】插座

【设备组】名称可修改看 4.4.1

【图标】可以在列表中选择所需要的图标

【描述】按实际需要填写单元端口名称 如“空调”

【重启间隔】按实际需要整数 如“1”单位为秒

【延时间隔】按实际需要整数 如“1”单位为秒

【开机启动】按实际调整动作“不启动”，“启动”“延时启动”

【Start Up Delay】按实际需要调整防止同时启动电流过大。建议保留一定间隔

## 设备参数

设备参数		
电压精度校正	电流精度校正	温度精度校正
0.20V	0.10A	0.1°C
<a href="#">修改</a>		

日志参数		
描述	已开启	存储配额
操作日志	是	0.29/1024KB (0.00% used)
报警日志	是	403.91/1024KB (39.00% used)
<a href="#">修改</a>		

 为保证系统正常工作，在修改过本页面的配置项后，需要重新启动设备!

[设备重启](#)

## 校正设置

设备参数
电压精度校正
<input type="text" value="0.2"/>
电流精度校正
<input type="text" value="0.1"/>
温度精度校正
<input type="text" value="0.1"/>

[保存](#) [取消](#)

一般情况下出厂已经校对好，特殊情况可以自行设置  
设备扩展

模式	RS485
波特率	9600
从地址	1

 为保证系统正常工作，在修改过本页面的配置项后，需要重新启动设备!

设备重启

保存

【模式】“RS485”、“TCP”、“TCP+485” 请近实际需求选择 默认是 485+TCP 不需要更改

【波特率】“1200” “4800” “9600” “11520” 建议 “9600”

【从地址】1-64 默认为 1，注同一条总线，地址码不能相同

本模块功能，修改后必须重启

前面板设置

OLED 液晶显示设置

自动滚屏	滚动间隔	超时滚动
已开启	30s	60s

修改

前面板

自动滚屏

已开启

滚动间隔

30s

超时滚动

60s

保存

取消

服务

## WEB（网页设置）

Web			
描述	类型	端口	已开启
网页服务	设备内置服务	80	是

修改

状态 用户在线

用户 192.168.1.163 2020-07-04 16:17:00

本地访问入口



【状态】 可以显示前联接 WEB IP 地址及时间  
默认端口为 80

服务
描述 网页服务
已开启 是
端口 80

保存

取消

【已开启】 默认开启。

【端口】 WEB 端口为 80 请按实际需要更改

## Telnet 配置

Telnet			
描述	类型	端口	已开启
Telnet	设备内置服务	23	是

修改

状态 准备就绪

用户

【状态】 可以显示当前链接 TELNET IP 地址及时间

**服务**

**描述**  
Telnet

**Enabled**  
是

**端口**  
23

[保存](#) [取消](#)

【Enabled】默是，如不需要使用 telnet 服务器选择否

【端口】默认端口为 23

SNMP 服务

SNMP			
描述	类型	端口	已开启
SNMP	设备内置服务	161	否

**状态** 禁用

**用户**

[修改](#)

**服务**

**描述**  
SNMP

**已开启**  
是

**端口**  
161

[保存](#) [取消](#)

【Enabled】默是，如不需要使用 SNMP 服务器选择否

【端口】默认端口为 161

物联网				
描述	类型	服务器	端口	已开启
物联网	基于云的应用		5132	否

修改

状态 禁用

服务器

服务

描述  
物联网

已开启  
是

服务器  
Field must not be empty

端口  
5132

保存

取消

【Enabled】默认否，如不需要使用 MQTT 服务器选择否

【端口】默认端口为 5132

设备云

设备云					
设备组	描述	类型	服务器	端口	已开启
1	设备云	基于云的应用		4600	否

修改 复制

1 禁用

服务

描述

设备云

已开启

是

服务器

Field must not be empty

端口

4600

设备组

1.dev-1

Temperature Sensor

1

保存

取消

描述	服务器	支持网 页	支持 Telnet	端口	已开启	
反向代理		否	否	7000	否	<div>修改</div>

服务

描述

反向代理

已开启

否

保存

取消

邮件发送功能，要注意你的邮件必须支持 POP3 查看一下邮件是否被发送到垃圾邮箱  
支持 SSL 加密方式，支持 163，139 ， QQ SINA 建议使用 sina 邮箱

描述	详细描述	已开启
发送操作日志		否 <a href="#">修改</a>
发送报警日志		否 <a href="#">修改</a>
邮件发送服务		否 <a href="#">修改</a>

状态

禁用

最近发送的邮件

发送测试邮件

发送操作日志

发送操作日志

每天

操作日志发送时间

09 : 00 : 00

On Interval 1

Off Interval 1

操作日志发送到

如果不设置，日志发送到管理员邮箱

注册提示

每天发送日志

紧急联系人

叶小俊

紧急联系电话

13600027334

[保存](#) [取消](#)

【发送日志】 “每天”， “每周”， “每月”

**发送报警日志**

发送报警日志

发生即发送

报警日志发送到

如果不设置，日志发送到管理员邮箱

注脚提示

测试即时日志

紧急联系人

手机号码

紧急联系电话

手机号码

[保存](#) [取消](#)

**邮件发送服务**

邮件

是

SMTP服务器

smtp.qq.com

SMTP服务端口

465

SSL加密传输

☒

需要用户身份验证

☒

邮件帐户

邮箱地址

帐户密码

.....

显示

发送到

邮箱地址

[保存](#) [取消](#)

请正确填写，如果发送不成功检查开通 SMTP 服务。DNS 网关等有没有设置正确

## 维护

### 网络维护

#### 协议

动态地址

#### IP地址

192.168.1.95

#### 网关

192.168.1.2

#### DNS服务器

202.96.134.133 202.96.128.166 202.96.128.86

保存

默认为 DHCP

可更改固定 IP

#### 协议

静态地址

#### IP地址

192.168.8.8

#### 子网掩码

--请选择--

#### 网关

192.168.8.1

#### DNS服务器

202.96.134.133

+

保存

如果要收发邮件，请一定要填正确的网关及 DNS

时间修改

#### 设备时间

2020/07/04 16:53:13

#### 网络时间

是

#### 时区

Asia/Shanghai

#### 调整时间

无动作

保存

#### 系统管理密码

##### 密码

显示

##### 确认密码

显示

保存

#### 更新固件

请上传系统兼容的新固件，以替换现行固件

上传固件

#### 恢复出厂设置

将设备配置恢复到出厂设置状态

恢复出厂设置

恢复出厂设置，所有内部配置将会清除

重新启动设备

重启设备

系统进行重启，开关状态不改变

主机名称

主机名称

PDU

语言

自动识别

保存

【主机名称】 默认 PDU 可按要求进行更改

【语言】 为自动识别，在英文系统，自动切换成英文

信息

报警日志

起始日期		2020-07-04	终止日期		2020-07-04
时间	对像	动作	源	描述	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:52	dev-1	ON	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:46	dev-1	OFF	Internal Trigger	timer ( )	
2020-07-04 16:56:46	dev-1	OFF	Internal Trigger	timer ( )	
					<< 1 / 1069 >> 页记录数 10 ▾

操作日志

起始日期		2020-07-04		终止日期		2020-07-04			
时间	对象	动作	源	描述					
2020-07-04 15:57:56	device	connect to		local network					
2020-07-04 14:57:55	device	connect to		local network					
2020-07-04 13:57:54	device	connect to		local network					
2020-07-04 13:57:46	system	bootup							
2020-07-04 13:43:09	dev-1	all OFF	local web						
2020-07-04 13:43:08	dev-1	all ON	local web						
2020-07-04 13:42:35	device	connect to		local network					
2020-07-04 13:42:28	system	bootup							

## 系统基本信息

主机名称	PDU
设备标识	01264253081120076819051
设备验证码	01772772414187842541754883824195
设备型号	YS-NT6835
固件版本	OFP v2.0.0-r758
设备时间	2020/07/04 16:57:41
运行时间	3h 0m 5s
网络地址	192.168.1.95
MAC地址	30:4A:26:53:BF:78